

Mont. vzdušného kábla NN Retilens 3x150+70mm<sup>2</sup>  
trasa cca 121m  
Demont. vzdušného lana NN 4x35 AlFe6  
trasa cca 4x121m

Križovanie NN zem.kábla so železnou v exist. trase pretlakom v chráničke 2xFXKV16cm

Križovanie NN zem.kábla s vodným tokom v exist. lavke

Mont. zem.kábl. VN 3xAXEKVC(AR)E1x150mm<sup>2</sup>, trasa cca 3x35m

6x spojka NN  
1x spojka VN

Mont. zem.kábl. NN 2x1-AYKY3x240+120mm<sup>2</sup> trasa 2x25m

Mont. zem.kábl. NN 1-AYKY3x240+120mm<sup>2</sup> trasa 15m

Mont. zem.kábl. NN 1-AYKYx35mm<sup>2</sup>, trasa 15m

TS kiosková  
priebežná  
400 kVA


Mont. zem.kábla NN 5x1-AYKY3x240+120mm<sup>2</sup> existujúca trasa cca 5x27m

Mont. zem.kábla NN 1-AYKY4x25mm<sup>2</sup> existujúca trasa cca 21m

Mont. zem.kábla VN 3xAXEKVC(AR)E1x150mm<sup>2</sup> v trase cca 3x27m

Mont. zem.kábla NN 2x1-AYKY3x240+120mm<sup>2</sup> existujúca trasa cca 2x148m

NAPŕAŽOVÁ SÚSTAVA (STN IEC 38/33)  
VN - 3 50Hz, 22kV/IT, NN - 3PEN, 50Hz, 400/230V/VN-C  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 33 3201):  
- PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ VN;  
OCHRANA KRYTOM, ZÁBRANOU, PREKÁZKOU, IZOLÁCIOU  
- PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ VN;  
OCHRANA UZEMNENÍM S NEPRIAMOU UZEMNENÝM NEUTRÁL. BODOM  
PROSTREDIE (STN 33 3300):  
4.1.1.- VONKAŠIE  
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: NI (zahŕňa) Podľa STN EN 50483-1

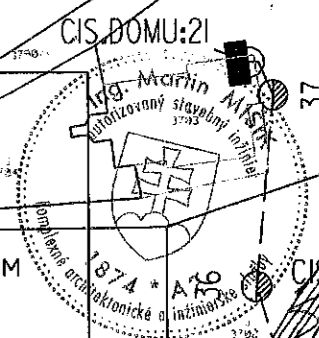

Legenda:

- navrhovane VN vedenie stavebník SSE-D,a.s.
- navrhovane NN vedenie stavebník SSE-D,a.s.
- existujúce VN vedenie v majetku SSE-D,a.s.
- existujúce NN vedenie v majetku SSE-D,a.s.
- demontáž

PROJEKTANT :	Ing. Martin Mišík	<b>Ing. Martin Mišík, s. r. o.</b> A. Pátra 10645/17, 036 01 Martin 358/IV/CA, 46 809 040, Nám. SNP, 036 01 Martin IČDPH: SK 2023594661 3. PRIELOH TRANS
KRESLIL :	Ing. Martin Mišík	
HIP :	Ing. Martin Mišík	
INVESTOR :	SSE-D,a.s., Pri Račickej 2927/B, 010 47 Žilina	
NÁZOV STAVBY (OBJEKT) :	9218- Fíľakovo - ul. Mlynská - zahusťenie TS	
OBSAH VÝKRESU :	SITUÁCIA VN, NN navrhovaný stav	
DÁTUM :	10.2015	
FORMÁT :	210x297	
MIERKA :	1:1000	
STUPEŇ :	DSP	
ČÍSLO VÝKRESU (AROH) :	101544	