

LEGENDA

- EXISTUJÚCE VN VEDENIE V ZEMI, ANKTOYPV 3x240
- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO VN VEDENIA, ANKTOYPV 3x240
- EXISTUJÚCE NN VEDENIE V ZEMI
- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO NN VEDENIA
- EXISTUJÚCA SKRINA RIS
- NAVRHOVANÉ VN VEDENIE V ZEMI, 22kV, NA2XS(F)Y 1x240RM/25
- NAVRHOVANÉ NN VEDENIE V ZEMI, 0,4kV
- NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO VONKAŠIEHO PODZEMNEHO EL. VEDENIA

VYSOKÉ NAPÄTIE

Rozvodná sieť: 3 AC 50Hz, 22000 V
 Sieť s uzemneným neutrálnym bodom cez nízku impedanciu
 Opatrenia na ochranu pred priamym dotykom: ochrana krytom, ochrana zábranou, umiestnením mimo dosahu podľa STN EN 61936-1
 Prostriedky na ochranu osôb pri nepriamom dotyku: uzemnenie podľa STN EN 6193-1 a STN EN 50522



NÍZKE NAPÄTIE

Rozvodná sieť: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C
 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania v sieťach TN distribučného rozvodu
 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41, čl. 4.15.2

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou územného rozhodnutia vydaného Mestom Filakovo dňa 21.01.2019 pod číslom D1/2019/00152-8

SPOLOČNÝ OBCENÝ ÚRAD
 SO SÍDLOM VO FILAKOVE
 RADNIČNÁ 25
 986 01 FILAKOVO

SPOLOČNÁ TRASA VN A NN - VOLNÝ TERÉN

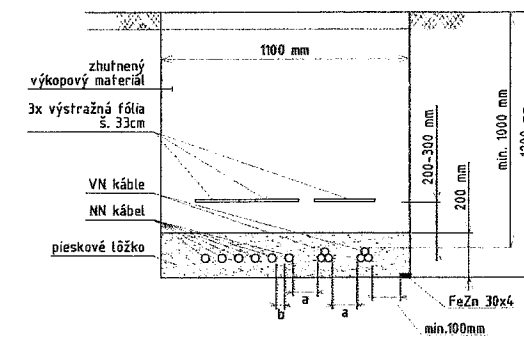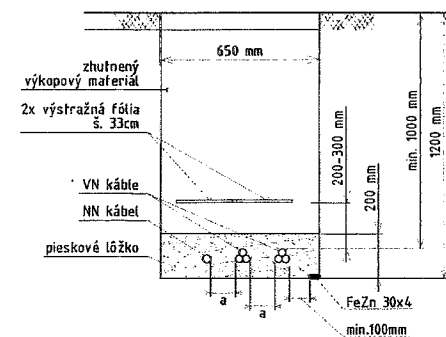

Najmenšie dovolené zvislé a vodorovné vzdialenosti silových káblov od 10kV do 35kV podľa STN 73 6005

NN 1 kV kábel súbeh 0,2m križovanie 0,2m	35 kV kábel súbeh 0,2m križovanie 0,2m	kábelovod súbeh 0,3m križovanie 0,3m
plynovod do 0,05 MPa súbeh 0,4m križ. chránené 0,1m	plynovod do 0,3 MPa súbeh 0,6m križ. chránené 0,2m	teplovod súbeh 1m križovanie 0,5m
vodovod súbeh 0,4m	vodovod križ. nechránené 0,4m križ. chránené 0,2m	kanalizácia súbeh 0,5m križovanie 0,5m
oznamovacie káble súbeh nechránený 0,8m súbeh chránený 0,3m	oznamovacie káble križ. nechránené 0,8m križ. chránené 0,1m	bleskozvod súbeh 2m križovanie 0,5m

Najmenšie dovolené zvislé a vodorovné vzdialenosti silových káblov do 1kV podľa STN 73 6005

NN 1 kV kábel súbeh 0,05m križovanie 0,05m	35 kV kábel súbeh 0,2m križovanie 0,2m	kábelovod súbeh 0,1m križovanie 0,3m
plynovod do 0,05 MPa súbeh 0,4m križ. chránené 0,1m	plynovod do 0,3 MPa súbeh 0,6m križ. chránené 0,1m	teplovod súbeh 0,3m križovanie 0,3m
vodovod súbeh 0,4m	vodovod križ. nechránené 0,4m križ. chránené 0,2m	kanalizácia súbeh 0,5m križovanie 0,3m
oznamovacie káble súbeh nechránený 0,3m súbeh chránený 0,1m	oznamovacie káble križ. nechránené 0,3m križ. chránené 0,1m	bleskozvod súbeh 2m križovanie 0,5m

SEVER

POZNÁMKY

NOVÁ KIOSKOVÁ PRIEBEŽNÁ TRAFOSTANICA 358/ts/409 BUDE OSADENÁ NA ZATRÁVNENEJ PLOCHE, VEREJNE PRÍSTUPNEJ, MIMO KULT. DOMU EXISTUJÚCE VN A NN VÝVODY SA ODKRYJÚ, NASPOJKUJÚ A PRESMERUJÚ DO NOVEJ KIOSKOVEJ TRAFOSTANICE 358/ts/409
 VN A NN KÁBLE BUDÚ V CELEJ TRASE ULOŽENÉ V ZEMI VO VÝKOPĚ, V PIESKOVOM LÔŽKU
 PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU NN AJ VN KÁBLOVÉHO VEDENIA S INÝMI VEDENIAMÍ JE NEVYHNUTÉ DODRŽIAVAŤ MINIMÁLNE VZDIALENOSTI POŽADOVANÉ NORMOU STN 73 6005
 PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTYČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE ZA ÚČASTI ICH PREVÁDZKOVATEĽA
 PRI ZEMNÝCH PRÁČACH V BLÍZKOSTI EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ OPAĽNE A VÝKOPOVÉ PRÁČE VYKONÁVAŤ RUČNE

INDEX	NÁZOV ZMENY	ZMENU VYKONAL	ZMENU ODSÚHLASIL	OÁŤUM
Vypracoval	Inq. Házy		BBF	
Kontroloval	Inq. Javorský			Radlinského 3303/17/B 05201 Spišská Nová Ves
Schválil	Inq. Figlár			
Objednávatel	Stredoslovenská distribučná, a.s.	formát	A2	
Investor	Stredoslovenská distribučná, a.s.	datum	09/2018	
Stavba	8386 - Filakovo - prekládka TS 358_ts_409	stupen	DUR	
		merka	1:100	
		č. zakázky	ZPR18074	
Objekt		archívne číslo		č. výkresu
Názov výkresu	SITUÁCIA MONTÁŽ		ZPR18074	03