

#### ROZVODNÁ SÚSTAVA:


3NPE str. 50Hz,400/230V AC, TN-S


#### OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 332000-4-41(2007)


- 411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
  - podľa A.1 - Základná izolácia živých častí
  - podľa A.2 - Zábranami alebo krytmi
- 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
  - podľa 411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie - musí vyhovovať 411.4 pre systém TN.
  - podľa 411.3.2 - Samočinné odpojenie pri poruche - musí vyhovovať 411.4 pre systém TN.
- 415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)

#### ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA:

TYP : NÁSTENNÁ ROZVODNICA, JESTVUJÚCA  
 ROZMERY : 600X600X250  
 KRYTIE : IP54/20  
 PRIVOD : ZDOLA  
 VYVODY : NADOL  
 In = 63A

				 <b>dubrovay</b> projektová kancelária	
REV.Č.	NÁZOV ZMENY			MENO-PODPIS	DÁTUM
VYPRACOVAL DRAWN BY	ZODP.PROJEKTANT RESPONSIBLE DESIGNER	KONTROLOVAL CHECKED BY	ODP.PROJ.STAVBY MAIN DESIGNER	<b>DUBROVAY, s.r.o.</b> Veterná č.3, 920 01 HLHOVEEC tel.: 033/7301348, 7320941 www.dubrovay.sk, info@dubrovay.sk	
Ing. Dubrovay		Ing. Mikuš			
MIESTO STAVBY:					
INVESTOR:	Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo				
Záchranné, konzervačné arekonštrukčné stavebné práce na Filakovskom hrade Elektroinštalácia SO.09 – Delová bašta a 2.brána					
				ZÁK.Č.	1711-17108
				STUPEN	RP
				DÁTUM	02.11.2017
				LIST	1/2
				FORMÁT	2x4
Schéma doplnenia rozvádzača RP1				ARCHÍVNE ČÍSLO	17108
				Č.VÝKRESU	504

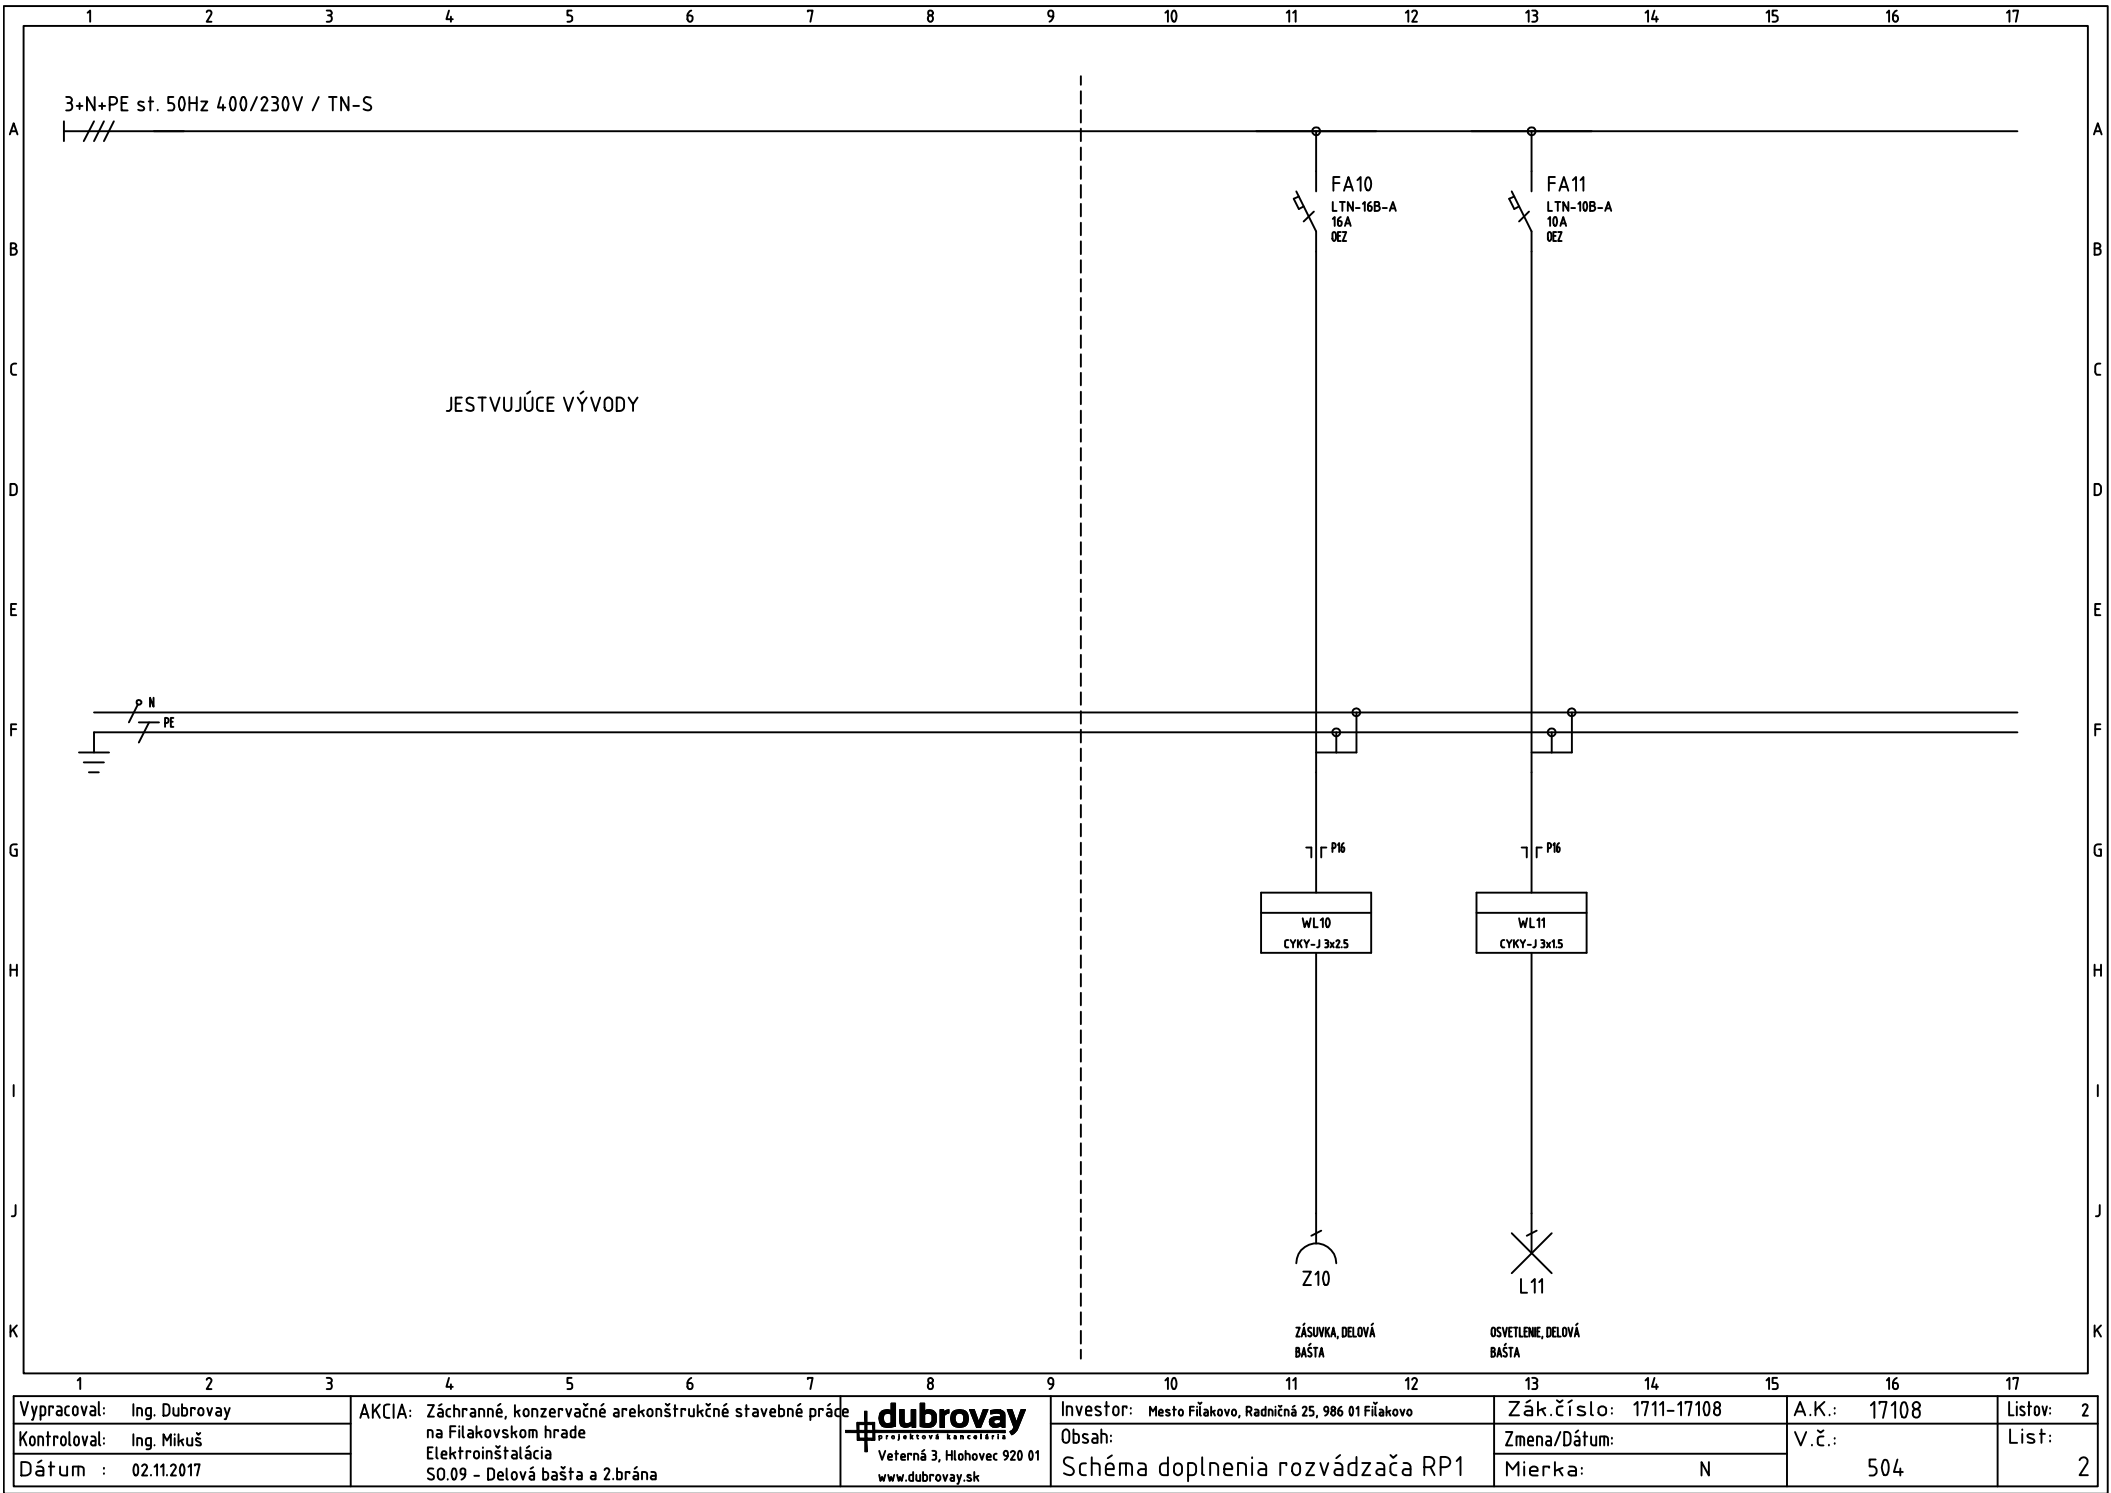

Vypracoval: Ing. Dubrovay	AKCIA: Záchranné, konzervačné arekonštrukčné stavebné práce na Filakovskom hrade Elektroinštalácia SO.09 - Delová bašta a 2.brána	 Veľerná 3, Hlohovec 920 01 www.dubrovay.sk	Investor: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo	Zák. číslo: 1711-17108	A.K.: 17108	Listov: 2
Kontroloval: Ing. Mikuš			Obsah:	Zmena/Dátum:	V.č.:	List:
Dátum : 02.11.2017			Schéma doplnenia rozvádzača RP1	Mierka: N	504	2